


Das «Gülle-SUSI» führt durch das Jahr



Service Anlage

Servicearbeiten an Pumpe, Schiebern, Zapfstellen, Schläuchen, Druckfass, usw. wie bei allen anderen Maschinen auch durchführen!

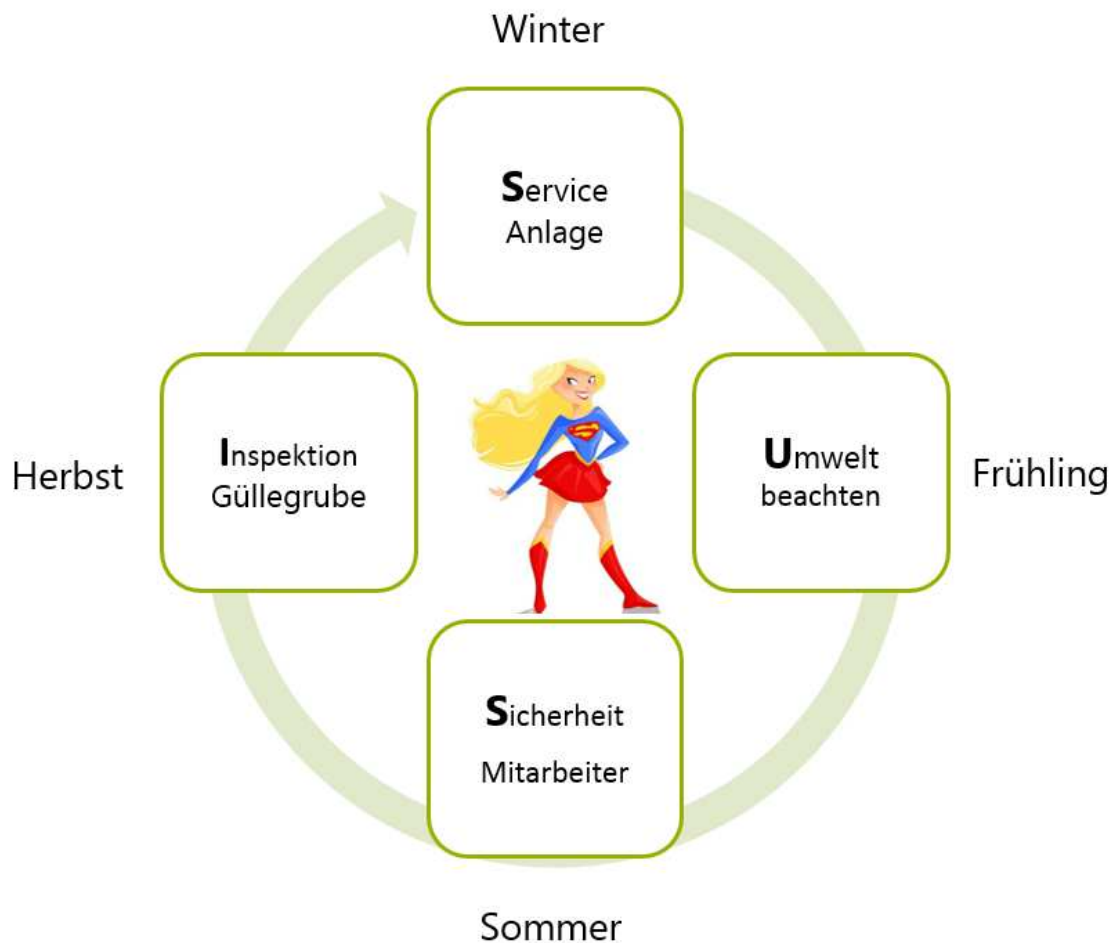

Umwelt beachten

Keine Ausbringung von Hofdünger im Frühjahr auf gefrorene, schneebedeckte oder durchnässte Böden. Mindestabstand von 3 m zu Gewässern einhalten!



Sicherheit Mitarbeiter

Neue Mitarbeitende und Lernende richtig in die Arbeit im Umgang mit Gülle einführen. Die Verantwortung bei der Güllearbeit liegt immer beim Betriebsleiter!



Inspektion Güllegrube

Nutzen Sie im Herbst die Gelegenheit nach der Leerung der Güllebehälter und überprüfen Sie diese auf sichtbare Risse und mögliche Lecks!

Die Checkliste hilft Mängel übers Jahr aufzudecken

Service Gülleeinrichtungen

Pumpe	Funksteuerung funktionsfähig?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	Arbeitsdruck der Pumpe überprüft?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	Abflussweg von Pumpe in Güllegrube vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Verbindung Pumpe-BL	Schlauchkupplungen auf Dichtigkeit überprüft?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	Verbindungsschlauch in Ordnung?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Bodenleitungen	Zapfstellengewinde überprüft?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	Schieberstationen auf Dichtigkeit überprüft?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Schläuche	Kupplungen auf Dichtigkeit überprüft?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	Schläuche auf Risse überprüft?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	Genügende Wanddicke beim Schlauch vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Umwelt beachten

Während der Arbeit	Ständige Überwachung sichergestellt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	Funksteuerung funktionsfähig?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	Mobiltelefon dabei? Hilfsperson informiert?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	Mindestabstände zu Gewässern (3m) einhalten!	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	Keine Gülle auf nicht aufnahmefähige Böden!	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Nach der Arbeit	Leitungen mit Wasser gespült?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	Alle Leitungsausläufe geschlossen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	Schläuche entleert? Nicht in Gewässernähe!	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Sicherheit Mitarbeitende

Arbeitseinführung	Sind die Mitarbeitenden in die Arbeit eingeführt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	Sind die Mitarbeitenden mit den Einrichtungen vertraut und wissen wie sie diese bedienen müssen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	Vorsichtskleber «Ufasse bim Gülle» bei der Pumpe angebracht?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Verhalten bei Ereignis	Wissen alle Mitarbeitenden wie sie sich bei einem Gülleunfall verhalten müssen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Inspektion Güllegrube

Güllegrube/-silo	Sichtbare Risse und Undichtheiten vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	Holzzapfen, Todschächte, alte Leitungen beseitigt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	Genügend Lagerraum vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Zu- bzw. Ableitung	Schieber auf Dichtigkeit überprüft?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	Leitung mit mind. zwei Schiebern abgesichert?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	Schieber gewartet, gängig gemacht?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Und wenn es doch mal passiert

Bei Gülleunfall auf dem Betrieb: Was tun?

1. Gülleauslauf stoppen
 2. Polizei oder Feuerwehr rufen: Telefon 117 oder 118
 3. Verlustwege absuchen und Abfluss stoppen
 4. Aufgebot weiterer Stellen durch Polizei
 5. Abklärung und Sanierung (mit IAWA)
-

